

## 磐田市消防本部 消防用ホース仕様書

本仕様書は、磐田市消防本部で購入する消防用ホースの単価契約について定めたものである。

### 1 規 格

- (1) 日本製であること。
- (2) 消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22号「ホース規格省令」）、消防用ホースに使用する差込み式の結合金具又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号「結合金具規格省令」）の適合品で、磐田市消防本部仕様のホースであること。

2 予定数量 別紙参照

3 金 額 支払いにあつてはその都度請求するものとする。

4 納入期限 令和8年12月25日（金）以内に納品すること。

5 納入場所 磐田市消防署（磐田市今之浦二丁目14番地2）

### 6 規 格

- (1) 内張り 合成樹脂  
ウレタン系エラストマーを使用し、産業標準化法（昭和24年法律第185号）第12条の日本産業規格 K6251の引張検査を行った場合に25MPa以上であること。
- (2) 使用圧力 【50mm・65mmホース】 1.6MPa 以上  
【40mm(ダブルジャケット)ホース】 2.0MPa 以上
- (3) 長 さ 20m以上
- (4) ジャケットの織り組織 交織円織り又は綾織りとし、耳部補強が施してあること。


### 7 ホースの仕様

- (1) 結合金具は差込み式(軽合金)とし、不意離脱防止機能付きとすること。
- (2) 保護布は、金具踏み付け時の金具切れを防止するため、ホース両端に20cm以上の保護布を取り付けること。
- (3) 保護布の色及び必要な消防用ホース数は別紙のとおりとすること。
- (4) ホース両端に合成樹脂製ホース保護具を取り付けること。なお、保護具の色は前項に記載されている指定色とし、保護布の指定色と相違がないこと。
- (5) 受口金具の保護タイヤは、蓄光剤配合合成樹脂製とする。

- (6) ホース両端の裏面に所属、年度及び番号を各ゴシック体で、また、ホース中央の裏表に幅2cmのセンターラインを赤色で刷込みを入れること。  
なお、詳細は別紙のとおりとすること。
- (7) 40mmホースは、内筒及び外筒の二重構造（ダブルジャケット）とし、耐摩耗性に優れたものであること。

8 その他

- (1) 納入日から起算し6ヶ月以内に製造したものであること。
- (2) 納入後1年以内に不慮の事故などによりホースが外傷を受けて使用出来なくなった場合、速やかにホースの交換が出来るよう全ての型式適合評価合格消防用ホースに1年間以上の動産保険がかけられていること。
- (3) 納入時に製造会社による「品質保証書（原本）」を担当部署へ提出し、係員立ち合いによる検収を受けること。
- (4) 本仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合は、消防本部担当者と協議すること。

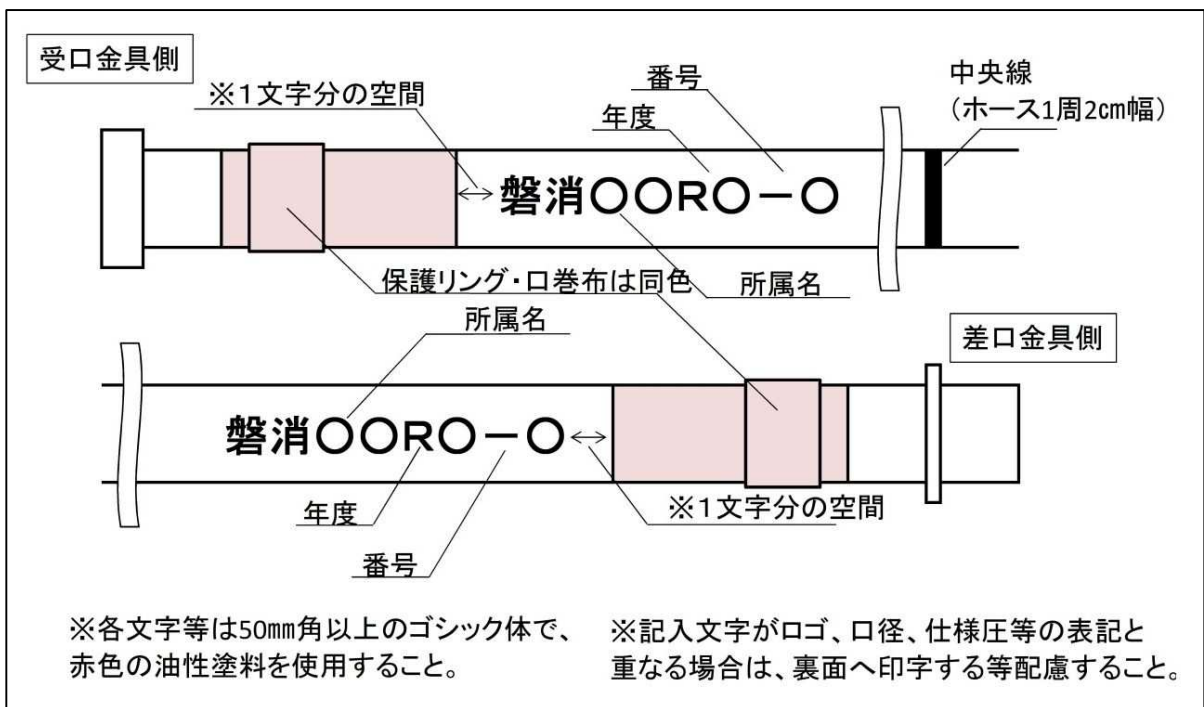

## 【50 mm・65 mmホース】

径	保護布色	本数	名入れ		
			所属	年度	番号
50mm	白	9	本署	R8	1～9
	赤	3	東部		1～3
	茶	3	福田		1～3
	黄	3	竜洋		1～3
	緑	3	豊田		1～3
	青	3	豊岡		1～3
65mm	白	9	本署	R8	1～9
	赤	3	東部		1～3
	茶	3	福田		1～3
	黄	3	竜洋		1～3
	緑	3	豊田		1～3
	青	3	豊岡		1～3

## 【40 mmホース (ダブルジャケット)】

径	保護布色	本数	名入れ		
			所属	年度	番号
40mm	白	1	本署	R8	1
	赤	1	東部		1
	茶	1	福田		1
	黄	1	竜洋		1
	緑	1	豊田		1
	青	1	豊岡		1

## 予定数量

ホース径	本数
40mm	6本
50mm	24本
65mm	24本