

仕様書

○ガス回転釜（磐田中部小学校）

1. 仕 様

【型 式】 GHS-35-FC 特 金気止め（服部工業製）

【外形寸法】 W1, 565×D1, 166×H2, 015 mm以内

【ガ ス】 都市ガス 13A 50.0kw 以内

【規 格 等】

- ・容量：190 リットル（※満水）
- ・内釜鋳鉄仕様
- ・ステンレスチャンネル脚仕様
- ・センタードロー式マグネット仕様
- ・SUS ハンドル握り
- ・密閉型蓋開閉装置

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

2. 数 量 1 台

3. 納入期限 令和9年3月31日

4. 納入場所 磐田市立磐田中部小学校

5. 作業内容

（1）既設ガス回転釜の撤去・移動

- ・既設ガス回転釜を撤去・移動し、必要であれば仮置きをする事。
- ・仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。

（2）新設ガス回転釜の設置・調整

- ・設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。
- ・設置において現場職員に確認をする事。
- ・転倒防止固定をする事。

（3）ガス等は既設設備と接続を行う事。

（4）試運転・調整を行い使用説明を行う事。

6. その他

- ・作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。
- ・既設ガス回転釜は撤去し、無償で引き取る事。

○ガス回転釜（竜洋東小学校）

1. 仕 様

【型 式】 GHS-30-FC 特 金気止め（服部工業製）

【外形寸法】 W1,426×D1,020×H1,765 mm以内

【ガ ス】 LPG 50.0kw 以内

【規 格 等】

- ・ 容量：110 リットル（※満水）
- ・ 内釜鋳鉄仕様
- ・ ステンレスチャンネル脚仕様
- ・ センタードロースタックマグネット仕様
- ・ SUS ハンドル握り
- ・ 密閉型蓋開閉装置

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

2. 数 量 1 台

3. 納入期限 令和9年3月31日

4. 納入場所 磐田市立竜洋東小学校

5. 作業内容

（1）既設ガス回転釜の撤去・移動

- ・ 既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。
- ・ 仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。

（2）新設ガス回転釜の設置・調整

- ・ 設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。
- ・ 設置において現場職員に確認をする事。
- ・ 転倒防止固定をする事。

（3）ガス等は既設設備と接続を行う事。

（4）試運転・調整を行い使用説明を行う事。

6. その他

- ・ 作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。
- ・ 既設ガス回転釜は撤去し、無償で引き取る事。

○ガス回転釜（竜洋北小学校）

1. 仕 様

【型 式】 GHS-30-FC 特 金気止め（服部工業製）

【外形寸法】 W1,426×D1,020×H1,765 mm以内

【ガ ス】 LPG 50.0kw 以内

【規 格 等】

- ・ 容量：110 リットル（※満水）
- ・ 内釜鋳鉄仕様
- ・ ステンレスチャンネル脚仕様
- ・ センタードロースタックマグネット仕様
- ・ SUS ハンドル握り
- ・ 密閉型蓋開閉装置

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

2. 数 量 1 台

3. 納入期限 令和9年3月31日

4. 納入場所 磐田市立竜洋北小学校

5. 作業内容

（1）既設ガス回転釜の撤去・移動

- ・ 既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。
- ・ 仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。

（2）新設ガス回転釜の設置・調整

- ・ 設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。
- ・ 設置において現場職員に確認をする事。
- ・ 転倒防止固定をする事。

（3）ガス等は既設設備と接続を行う事。

（4）試運転・調整を行い使用説明を行う事。

6. その他

- ・ 作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。
- ・ 既設ガス回転釜は撤去し、無償で引き取ること。
- ・ 設置場所に別発注の「土間研り」が必要となるため、施工業者と打合せの上、作業を行うこと。

○ガス回転釜（竜洋中学校）

1. 仕 様

【型 式】 GHS-30-SUS（ネオサス）特（服部工業製）

【外形寸法】 W1,426×D1,020×H1,765 mm以内

【ガ ス】 LPG 50.0kw 以内

【規 格 等】

- ・ 容量：110 リットル（※満水）
- ・ 内釜ステンレス（ネオサス）仕様
- ・ ステンレスチャンネル脚仕様
- ・ センタードロースタイルマグネット仕様
- ・ SUS ハンドル握り
- ・ 密閉型蓋開閉装置

※同等品可 同等品にて応札を希望する場合には、事前に下記仕様と同等品以上であることを示す資料を提出の上承諾を得ること。

2. 数 量 1 台

3. 納入期限 令和9年3月31日

4. 納入場所 磐田市立竜洋中学校

5. 作業内容

（1）既設ガス回転釜の撤去・移動

- ・ 既設ガス回転釜を撤去・移動し、仮置きをする事。
- ・ 仮置き場所については、学校と打ち合わせの上決定する事。

（2）新設ガス回転釜の設置・調整

- ・ 設置場所は既設ガス回転釜と同一場所とする。
- ・ 設置において現場職員に確認をする事。
- ・ 転倒防止固定をする事。

（3）ガス等は既設設備と接続を行う事。

（4）試運転・調整を行い使用説明を行う事。

6. その他

- ・ 作業日程は納入業者決定後、発注者と協議してこれを決定する。
- ・ 既設ガス回転釜は撤去し、無償で引き取る事。

水入量：190リットル
ガス消費量 LPG：46.0kW(3.30kg/h)
CG：46.0kW(39,600kcal/h)
ガス接続：20A

竜洋東小学校
竜洋北小学校

仕様 センタードロース式
マグネット仕様(排水栓保管金具付)
密閉式蓋開閉装置
ステンレスチャンネル脚
排気カバー、ハンドル握りSUS
内釜FC金気止め



水入量：110リットル
ガス消費量 LPG：38.4kW(2.78kg/h)
CG：38.4kW(33,000kcal/h)
ガス接続：20A

符号	品名	材質	個数	備考
1	内釜	FC	1	金気止め
2	外釜	SUS430	1	
3	蓋	SUS430	1	
4	脚	SUS430	2	
5	釜回転ハンドル	FC	1	クロムメッキ
6	ギヤーボックス	FC他	1	塗装
7	釜安全固定装置	樹脂	1	
8	メインコック	C3771B他	2	ニッケルクロムメッキ
9	パイロットコック	C3604	1	
10	パイロットバーナー	C3604	1	
11	前パイプ	SGP	1	塗装
12	メインバーナー	SUS430	18	
13	回転グラウンド	ADC他	1	
14	回転グラウンドカバー	SUS	1	
15	断熱材	SUS	一式	
16	排水バルブ	BC	1	40A
17	排水操作シャフト	SUS	1	
18	排気カバー	SUS	一式	

単位：mm

物件名					見積り	
品名	ガス煮炊釜					
型式	GHS-30				図番	AZA-060930
材質	上記通り	用サイズ紙	A3	尺度	1/15	製図
				製図		青木 文哉
				承認		佐藤 聖

*品質向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。

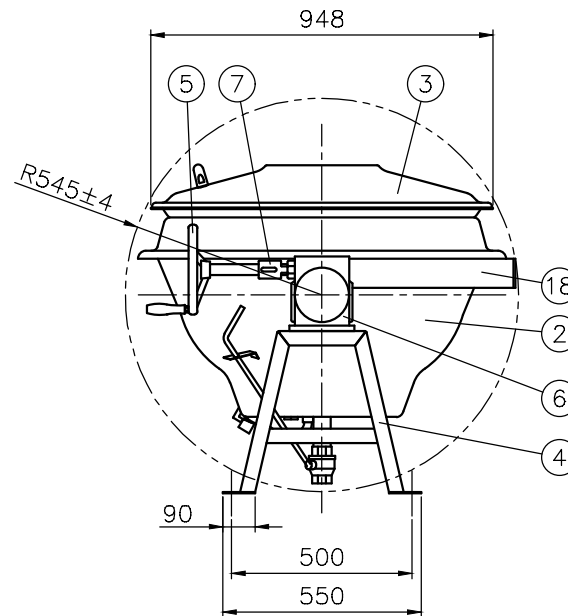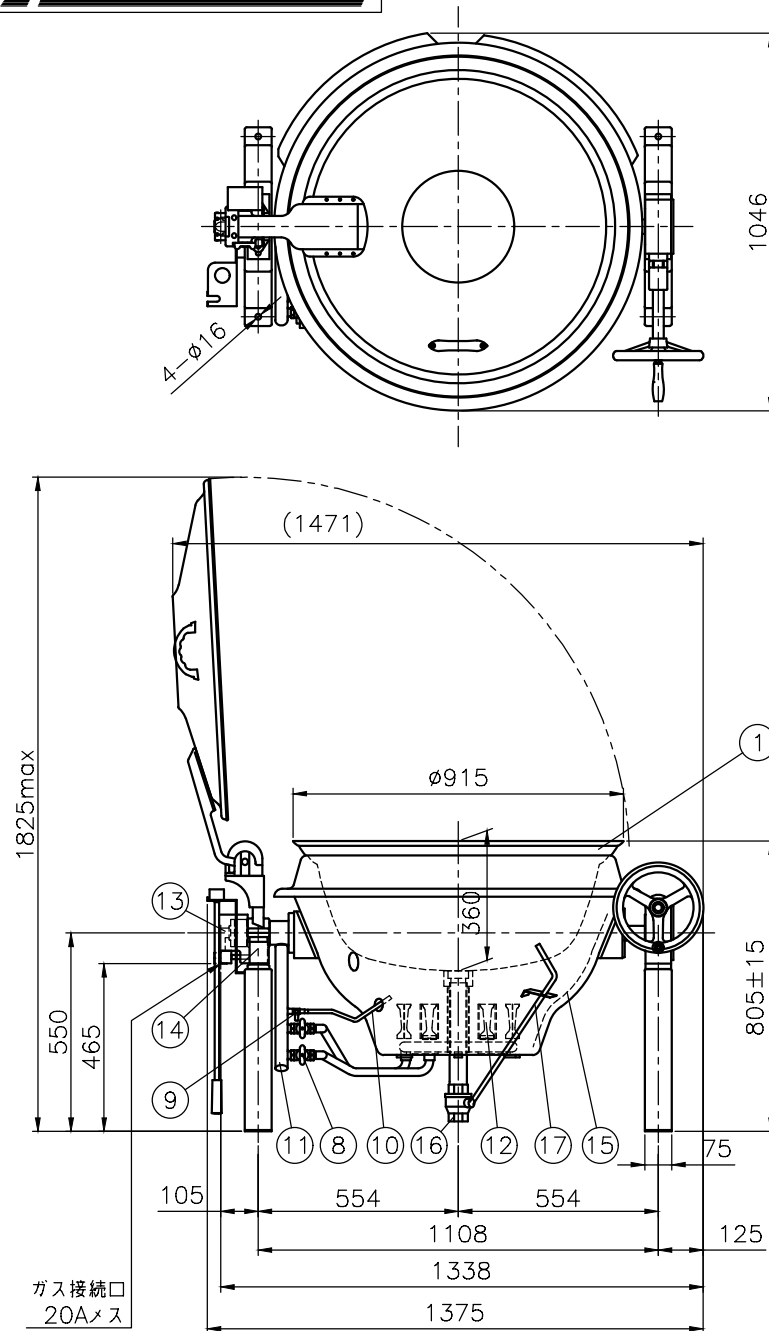

竜洋中学校

仕様 センタードロース式
 マグネット仕様(排水栓保管金具付)
 密閉式蓋開閉装置
 ステンレスチャンネル脚
 排気カバー、ハンドル握りSUS
 内釜ネオサス

水入量：110リットル
 ガス消費量 LPG：38.4kW(2.78kg/h)
 CG：38.4kW(33,000kcal/h)
 ガス接続：20A

符号	品名	材質	個数	備考
1	内釜	NEO SUS	1	
2	外釜	SUS430	1	
3	蓋	SUS430	1	
4	脚	SUS430	2	
5	釜回転ハンドル	FC	1	クロムメッキ
6	ギヤーボックス	FC他	1	塗装
7	釜安全固定装置	樹脂	1	
8	メインコック	C3771他	2	
9	パイロットコック	C3604	1	
10	パイロットバーナー	C3604	1	
11	前パイプ	SGP	1	塗装
12	メインバーナー	SUS430	18	
13	回転グラウンド	ADC他	1	
14	回転グラウンドカバー	SUS	1	
15	断熱材	SUS	一式	
16	排水バルブ	BC	1	40A
17	排水操作シャフト	SUS	1	
18	排気カバー	SUS	一式	

単位：mm

物件名				見積り	
品名	ガス煮炊釜				
型式	GHS-30			図番	AZA-065720
材質	上記通り	用サイ紙ス	A3	尺度	1/15
				製図	2026/09/01
				製図	廠 泳鑫
				承認	佐藤 聖

*品質向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。

