

令和 8 年度 磐田市小中学校低濃度 P C B 廃棄物処理業務
仕様書

この仕様書は、磐田市(以下「甲」という。)が委託する低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の収集運搬及び処分業務の概要について示すものである。

業務受託者(以下「乙」という。)は、この仕様書に記載されている事項を遵守するとともに、常に誠実に業務の遂行に努めなければならない。

1 件 名 令和 8 年度 磐田市小中学校低濃度 P C B 廃棄物処理業務

2 履行場所

収集場所

No.	学校名	住所
①	福田小学校	磐田市下太 380 番地
②	豊浜小学校	磐田市豊浜 9 番地
③	竜洋東小学校	磐田市中平松 23 番地
④	豊田東学校	磐田市高見丘 57 番地
⑤	竜洋中学校	磐田市豊岡 4473 番地 8

3 履行期限

契約日の翌日から令和 9 年 3 月 10 日まで

4 業務対象物・数量

トランス、変圧器、金属製容器(別添一覧表のとおり)

5 業務内容

- (1) 対象機器の引き取り運搬、低濃度 PCB 廃棄物処理に係る一連の業務
- (2) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という)及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」等の関係法令を遵守すること。

6 業務実施状況の報告・連絡について

- (1) 保管場所からの搬出に関しては、学校の児童・生徒等への配慮及び安全管理のため、乙は事前に学校と連絡をとり十分に協議すること。
- (2) 業務完了後は、廃棄物処理法等に定めるマニフェストのほか、業務完了報告書を提出すること。(マニフェストは電子マニフェストも可)
なお、廃棄処分後の都道府県知事に対する届け出については、別途甲が行う。

7 費用負担


- (1) 業務に必要な設備や車両、機材、消耗品等は乙が負担する。
- (2) 保管場所内で業務に必要な光熱水は甲の負担により使用を認める。

ただし、使用前に施設管理者又は、職員に許可を得ること。

8 その他

- ・仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度、協議のうえ定めるものとする。
- ・乙は甲の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。
- ・乙は甲の承諾を得ずに業務の一部を第三者に委託し、又は、請け負わせてはならない。
- ・乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
- ・その他疑義のある事項については、別途協議により決定する。

磐田市管内 小中学校位置図

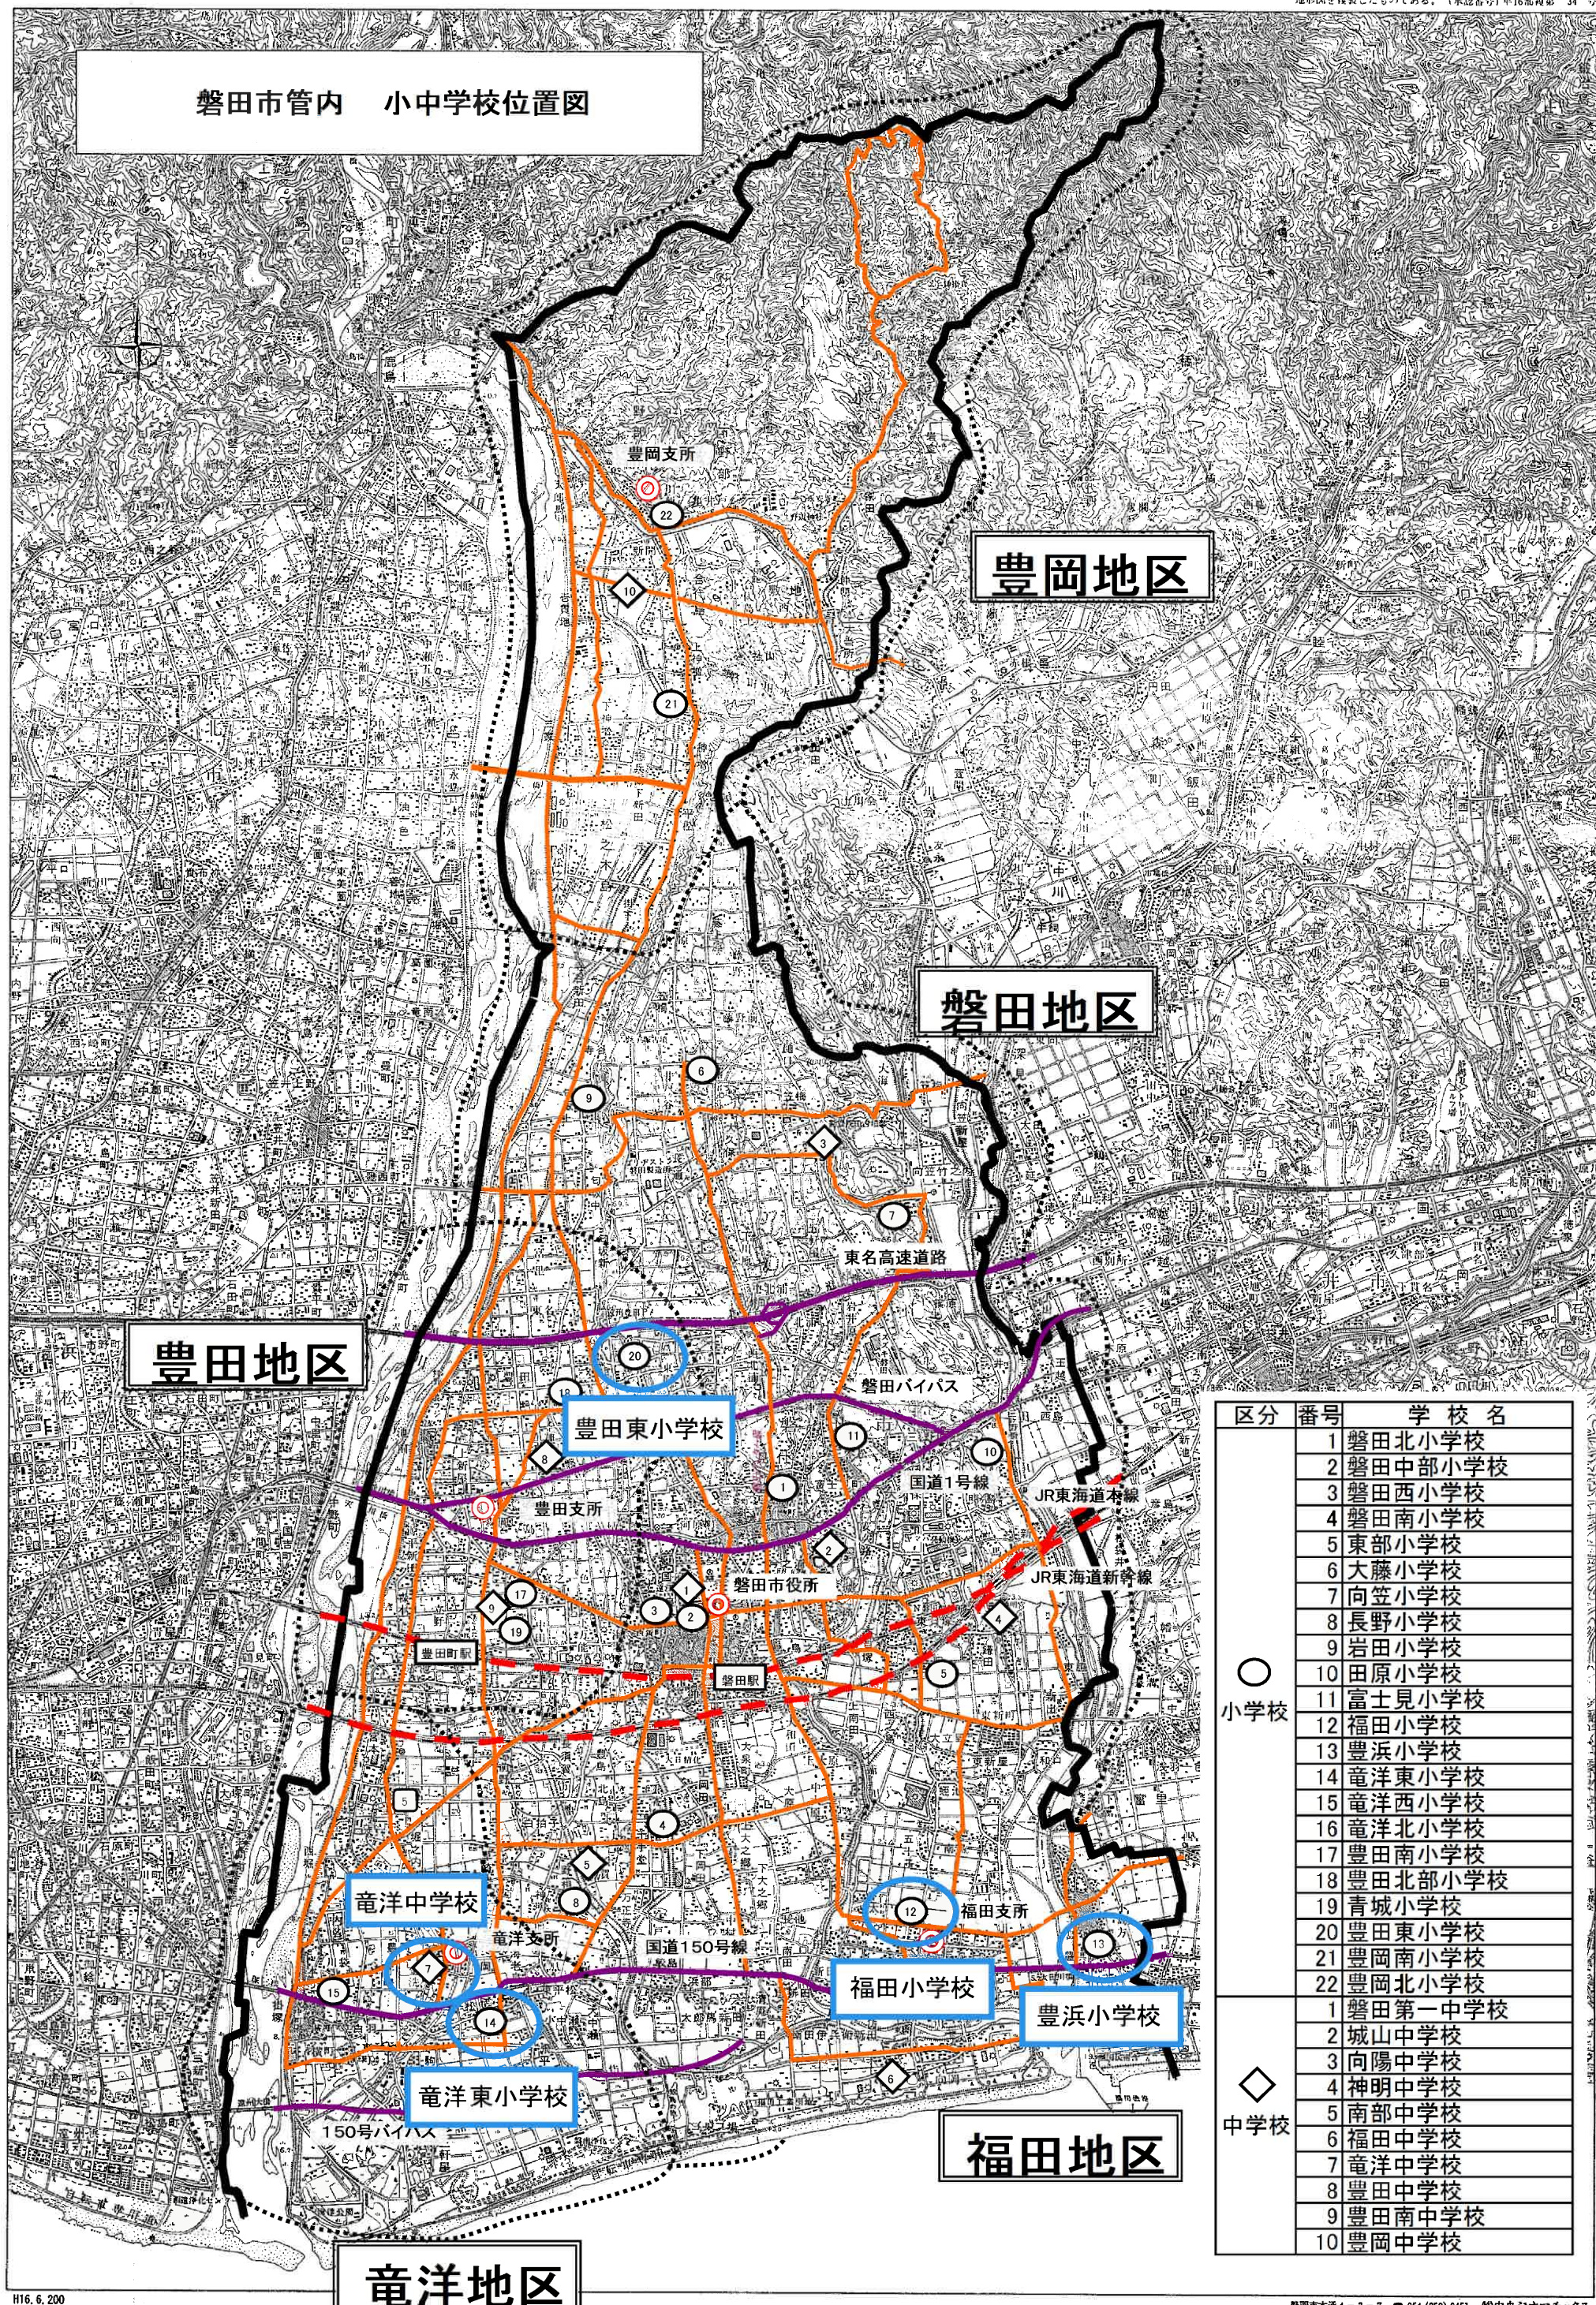

区分	番号	学校名
○ 小学校	1	磐田北小学校
	2	磐田中部小学校
	3	磐田西小学校
	4	磐田南小学校
	5	東部小学校
	6	大藤小学校
	7	向笠小学校
	8	長野小学校
	9	岩田小学校
	10	田原小学校
	11	富士見小学校
	12	福田小学校
	13	豊浜小学校
	14	竜洋東小学校
	15	竜洋西小学校
	16	竜洋北小学校
	17	豊田南小学校
	18	豊田北部小学校
	19	青城小学校
	20	豊田東小学校
	21	豊岡南小学校
	22	豊岡北小学校
◇ 中学校	1	磐田第一中学校
	2	城山中学校
	3	向陽中学校
	4	神明中学校
	5	南部中学校
	6	福田中学校
	7	竜洋中学校
	8	豊田中学校
	9	豊田南中学校
	10	豊岡中学校

低濃度PCB廃棄物学校一覧

		名称	福田小学校	豊浜小学校	
		住所	磐田市下太380	磐田市豊浜9	
	NO.	1	2	3	4
①	種類(又は品名)	トランス	トランス	コンデンサ	トランス
②	届出番号	30-001	30-002	R7-001	30-001
③	容器単位重量(kg)	-	-	-	-
④	容器単位油量(l)	22	74	-	75
⑤	数量(容器数)	1	1	1	1
⑥	総重量(kg)	90	335	-	-
⑦	PCB濃度(mg/kg)	5.5	1.6	1.5	13.4
⑧	性状・内容等	油入りトランス	油入りトランス	油入りコンデンサ	油入りトランス
⑨	保管状況	屋外キュービクル内シート掛け	屋外キュービクル内シート掛け	屋外シート掛け	屋外シート掛け
⑩	全幅(mm)	450	700	450	600
⑪	全奥行(mm)	300	100	100	450
⑫	全高(mm)	450	700	550	700
⑬	製造者名	三菱電機	北陸電気製造	東京芝浦電気	東京芝浦電気
⑭	型式	SF	FHB-SO	BRTR-A6J1R	HCR-S2
⑮	製造番号等	E280347	3A0328-6100	325264	80010536
⑯	製造年月	1980	1988	1979	1980
⑰	定格容量等	10kVA	100kVA	50KVA	75kVA
⑱	その他	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	金属製油漏れ防止容器同時処分希望

		名称	竜洋東小学校	豊田東小学校	竜洋中学校
		住所	磐田市中平松23	磐田市高見丘57	磐田市豊岡4473-8
NO.		5	6	7	
①	種類(又は品名)	トランス	トランス	トランス	
②	届出番号	30-001	30-001	30-001	
③	容器単位重量(kg)	-	-	-	
④	容器単位油量(l)	67	64	-	
⑤	数量(容器数)	1	1	1	
⑥	総重量(kg)	235	305	305	
⑦	PCB濃度(mg/kg)	2.3	19.0	15.0	
⑧	性状・内容等	油入りトランス	油入りトランス	油入りトランス	
⑨	保管状況	屋外キュービクル内シート掛け	屋外キュービクル内シート掛け	屋外キュービクル内シート掛け	
⑩	全幅(mm)	450	450	450	
⑪	全奥行(mm)	100	100	100	
⑫	全高(mm)	550	500	500	
⑬	製造者名	三菱電機	三菱電機	三菱電機	
⑭	型式	-	RA-T	RA-T	
⑮	製造番号等	280243	G200021	G201905	
⑯	製造年月	1979	1982	1984	
⑰	定格容量等	50kVA	75kVA	75kVA	
⑱	その他	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	金属製油漏れ防止容器同時処分希望	